




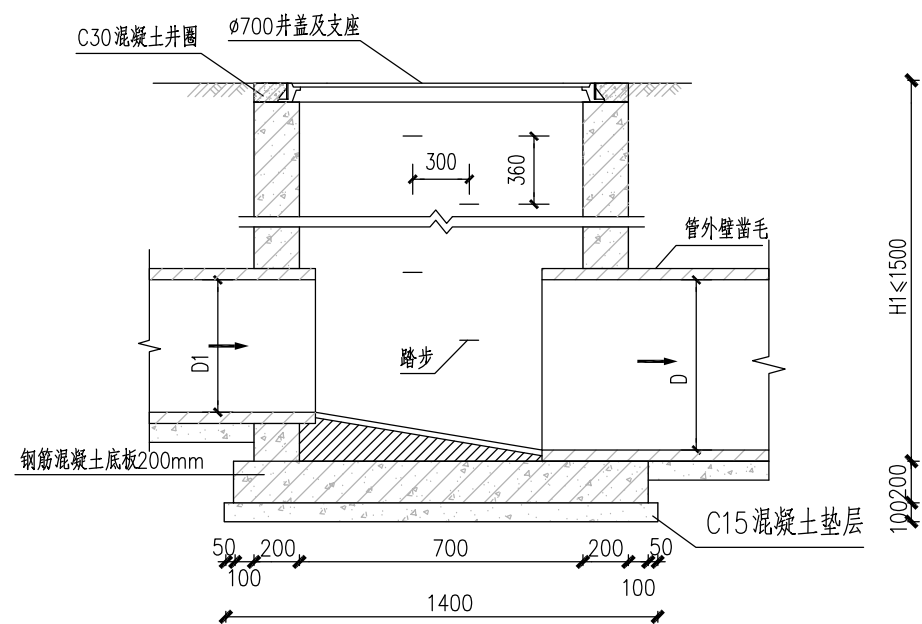


I-I 剖面

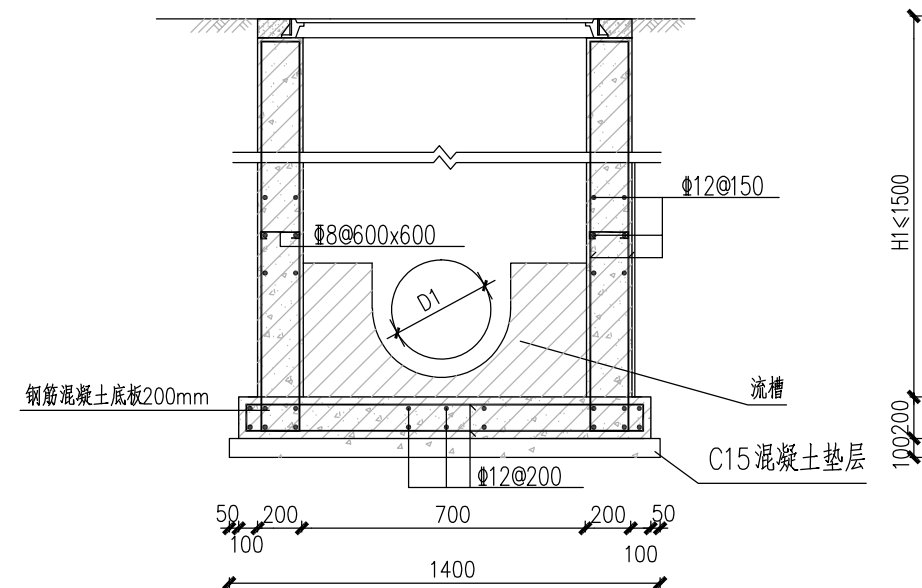

II-II 剖面

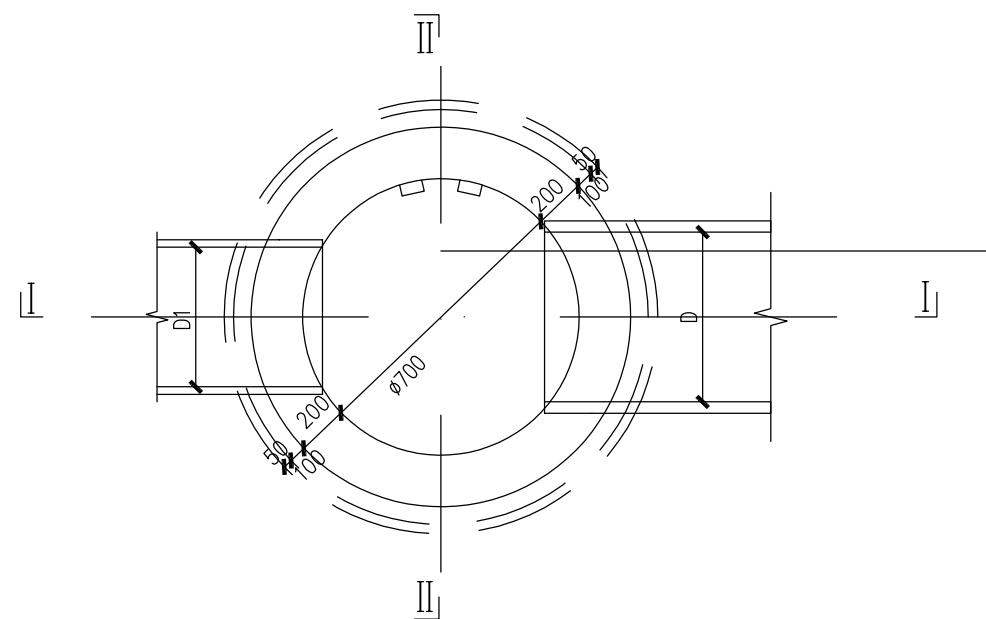

平面图

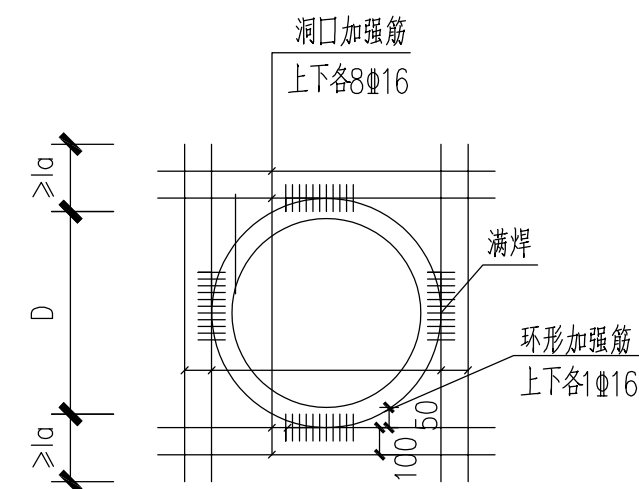

洞口加强大样图

(D: 洞口直径; la: 35倍钢筋直径)

说明:

- 1、单位: mm。
- 2、混凝土强度等级为C30、抗渗等级为S6; 钢筋: Φ -HPB300级钢、 Φ -HRB400级钢; 钢筋锚固长度35d、搭接长度40d; 混凝土净保护层均为40。
- 3、抹面、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆, 抹面厚度20。
- 4、流槽用M10水泥砂浆砌MU15砖; 1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20。
- 5、接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土或砖填实。
- 6、塑料管与检查井的连接采用柔性连接, 具体详见国标图集06MS201-2, P56~P57的具体做法。
- 7、管径D1、D均小于等于400。
- 8、其他未详尽处请参考相关规范图集。

工程名		分项名		设计阶段	施工图设计	图 号	排水-19-01
图 名	Φ700圆形钢筋混凝土检查井大样图	工程号		比 例	--	日 期	2022. 08